


12 学校沿革

年 月	事 項	年 月	事 項
明 4 1	4 滑川男子尋常高等小学校創設	昭 5 9	9 富山大学教育学部教育実習協力校の指定
4 3	4 女子校に分教室設置（12収容）	6 0	8 高学年棟 9教室アルミサッシ工事
大 7 4	4 実業補習学校併置	6 0	9 富山大学教育学部教育実習協力校の指定
1 4 4	4 女子入学、町立寺家尋常高等小学校と改称	6 1	8 低学年棟、管理棟アルミサッシ工事
昭 1 1	4 町立寺家尋常高等小学校と改称 （高等科は田中学校へ）	6 2	1 1 学校安全の教育と活動に文部大臣表彰
1 6 4	4 町立寺家国民学校と改称 6月校舎補強	6 3	6 中島源太郎文部大臣来校
2 8 4	4 誕生別学級編制実施 4組に学級編制	平 元	8 低学年棟大規模改修工事、パソコン教室設置
2 9 3	3 市立寺家小学校と改称	2 8	8 管理棟大規模改修工事
3 1 1 2	2 改築第一期工事始まる。竣工32年7月	3 8	8 高学年棟大規模改修工事（外壁、給排水工事）
3 2 1 1	1 改築第二期工事始まる。竣工33年6月 3階建て（普通教室9）	4 8	（内装一期工事）
3 3 1 1	1 改築第三期工事始まる。竣工34年5月 3階建て（普通教室6）	5 8	（内装二期工事）
3 4 1 0	0 改築第四期工事始まる。竣工35年3月 3階建て（普通教室1、理科室1、 音楽室1、校長室1、保健室1）	9 9	9 玄関ホール改修工事、多目的教室設置
3 5 1 1	1 改築第5期工事始まる。竣工36年3月 管理棟（会議室、図書室、用務室、 宿直室、放送室）	1 2	8 体育館床改修、壁面塗替工事
3 6 3	3 創校50周年 新築落成式典挙行	1 3	5 校内コンピュータネットワーク整備
3 6 1 1	1 研究優良校として県教委より表彰	1 4	1 1 全国視覚教育研究大会開催
3 9 4	4 特殊学級設置	1 5	8 体育館ステージ腰板張替
4 0 7	7 学校給食共同調理場からの給食開始	1 6	8 新パソコン設置
4 7 7	7 体育館兼講堂の改築工事始まる。竣工48年1月	1 8	1 0 「じけ小まつり99」開催
5 2 1	1 全国交通安全優良校として表彰	1 9	8 「じけ夏まつり」開催
5 5 1	1 教室の天井張替	2 0	1 0 創校100周年記念式典挙行
5 7 8	8 教室の床張替（2教室）	2 0	1 1 県小学校教育課程研究推進校指定（理科部会）初年度発表 二年度
5 8 8	8 教室の床張替（2教室）	2 1	1 1 〃
5 8 9	9 富山大学教育学部教育実習協力校の指定	2 2	6～7 プール更衣室トイレ等改修、周辺の生垣、土俵作成
5 9 8	8 高学年棟 東側9教室アルミサッシ工事 低学年棟 3教室床張替 運動場拡張工事	2 3	4～8 体育館耐震工事、中庭の芝生化
		2 5	3 東側校舎耐震補強工事 竣工25年8月
		2 5	9 西側校舎耐震補強工事 竣工26年3月
		2 6	8 管理棟改築工事 竣工27年3月
		2 7	1 1 防犯カメラ2台・モニター・レコーダー設置
		2 9	3 グラウンド改修工事 竣工29年6月
		2 9	1 1 県発明協会より大谷科学賞表彰
		3 0	1 1 教育功労優良校として県教委より表彰
		令 2	3 正門側駐車場舗装整備
		令 3	1 0 環境とやま県民会議会長表彰

13 学校図書蔵書冊数

分類	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合 計
	総 記	哲 学	歴 史	社 会 科 学	自 然 科 学	工 学 技 術	産 業	芸 術	語 学	文 学	
冊数	159	88	647	811	1,122	380	297	452	210	5,474	9,640冊
割合	1.6%	0.9%	6.7%	8.4%	11.6%	3.9%	3.1%	4.7%	2.2%	56.8%	100%

14 校地及び校舎

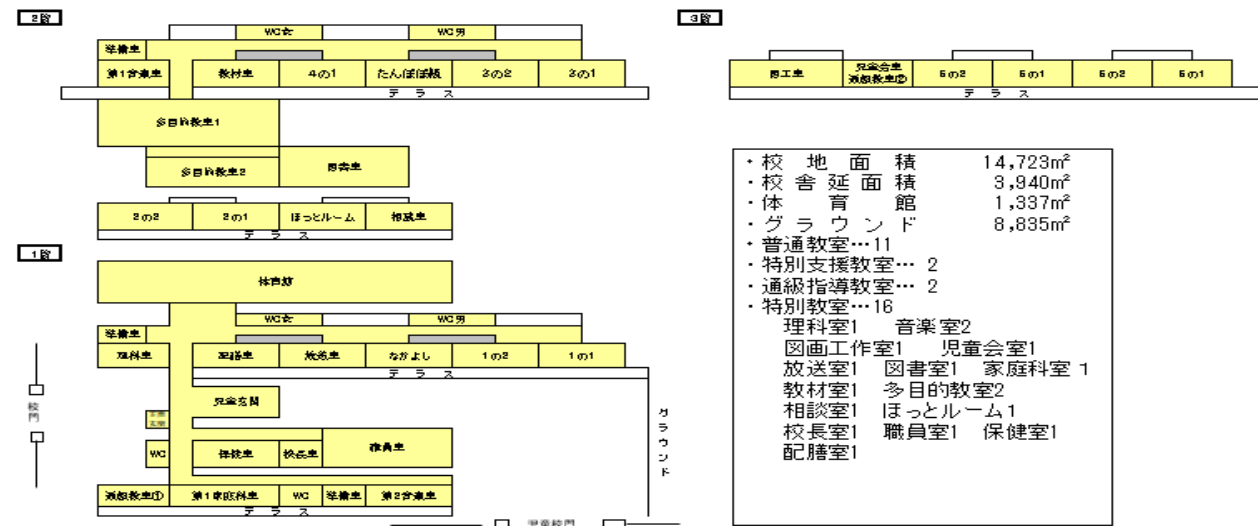

15 年間行事計画

月 行 事：安全点検日（偶数月の1日）

4月	始業式、入学式、交通安全教室（低）	11月	学習発表会、避難訓練、学校保健委員会
5月	交通安全教室（中・高）、避難訓練、学童体育大会（高）	12月	個別懇談会、大掃除、終業式
6月	宿泊学習（高）、学校訪問研修会、530活動、学習参観、プール開き	1月	始業式、書初大会、避難訓練
7月	避難訓練、個別懇談会、大掃除、終業式、ネプタ流し	2月	スキー教室、学習参観、卒業を祝う会
9月	始業式、夏休み作品展、運動会、避難訓練	3月	児童会引継式、大掃除、卒業式、修了式、離任式
10月	学習参観、宿泊学習（4年）、就学時健康診断、安全パトロール隊感謝の集い		